


## Cat5 systeem - aansluitschema

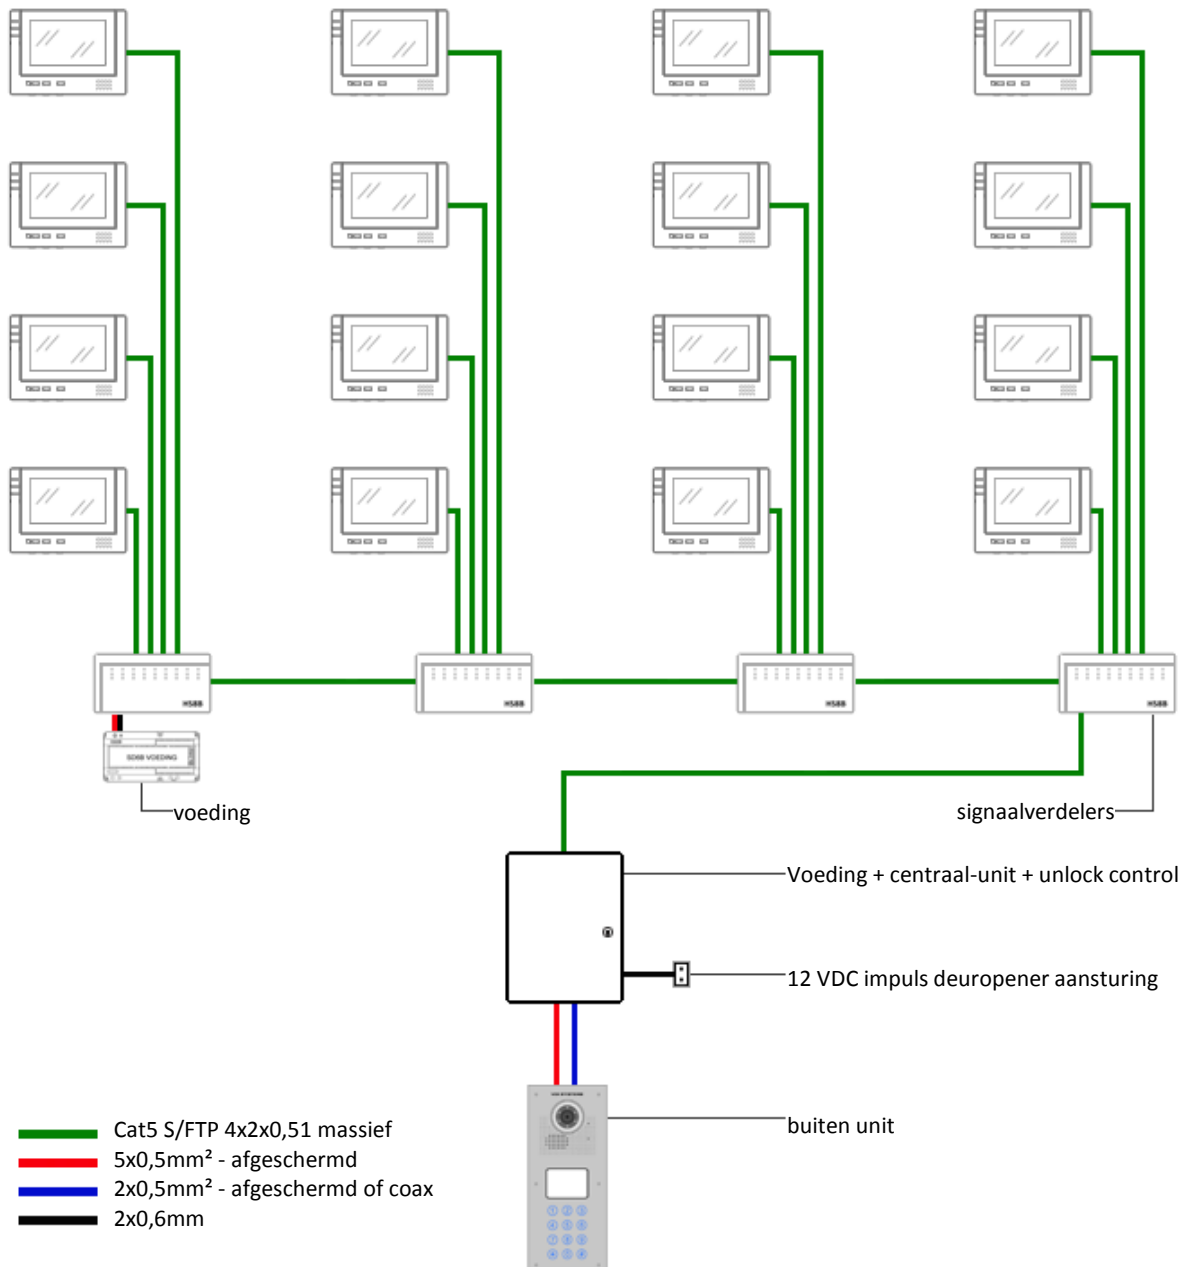

De centraal-unit biedt voeding voor de buiten unit + 12 monitor units.  
Iedere volgende 8 monitor units krijgen een eigen voeding.  
De monitors in de appartementen krijgen hun voeding van het systeem. In de appartementen is daarom geen voedingaansluiting nodig.